2024/90664


31.10.2024

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commission du 14 mars 2024 sur la première phase de la mise en place d'un système commun de notation des centres de données à l'échelle de l'Union

(«Journal officiel de l'Union européenne» L, 2024/1364, 17 mai 2024)


Page 11, à l'annexe II, point 1 k), deuxième alinéa, figure 3, «Mesure de la température de la chaleur fatale»:

au lieu de: «

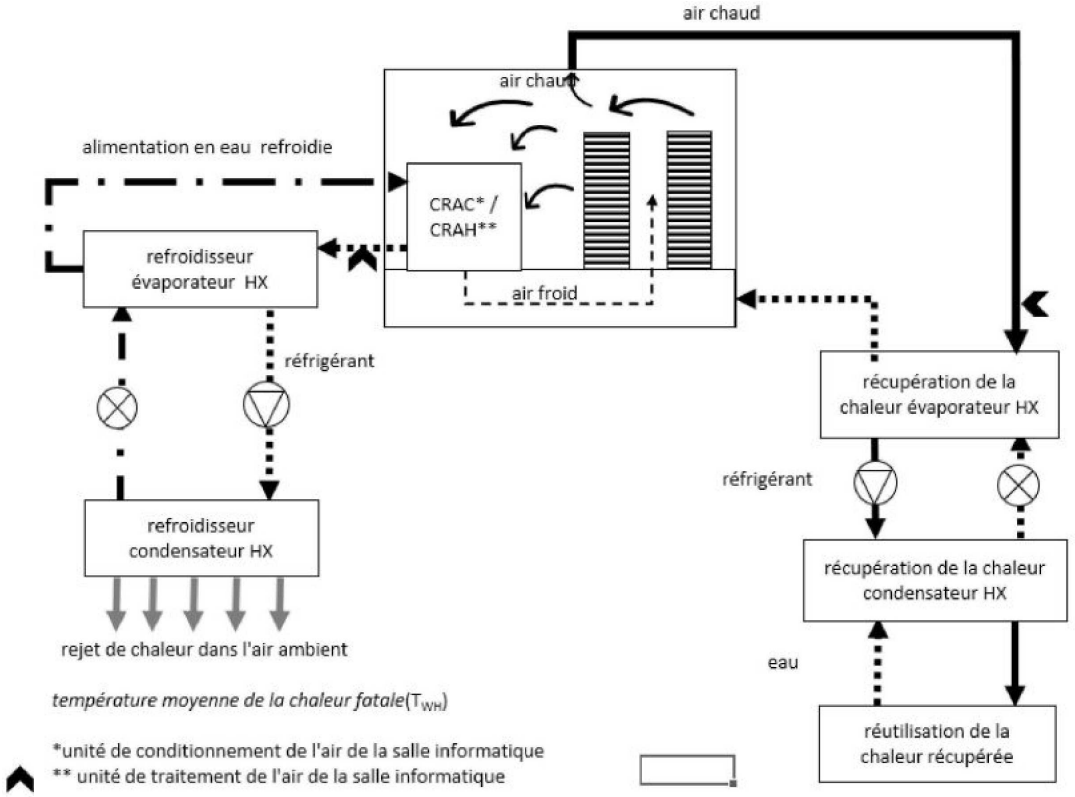

»

lire: «

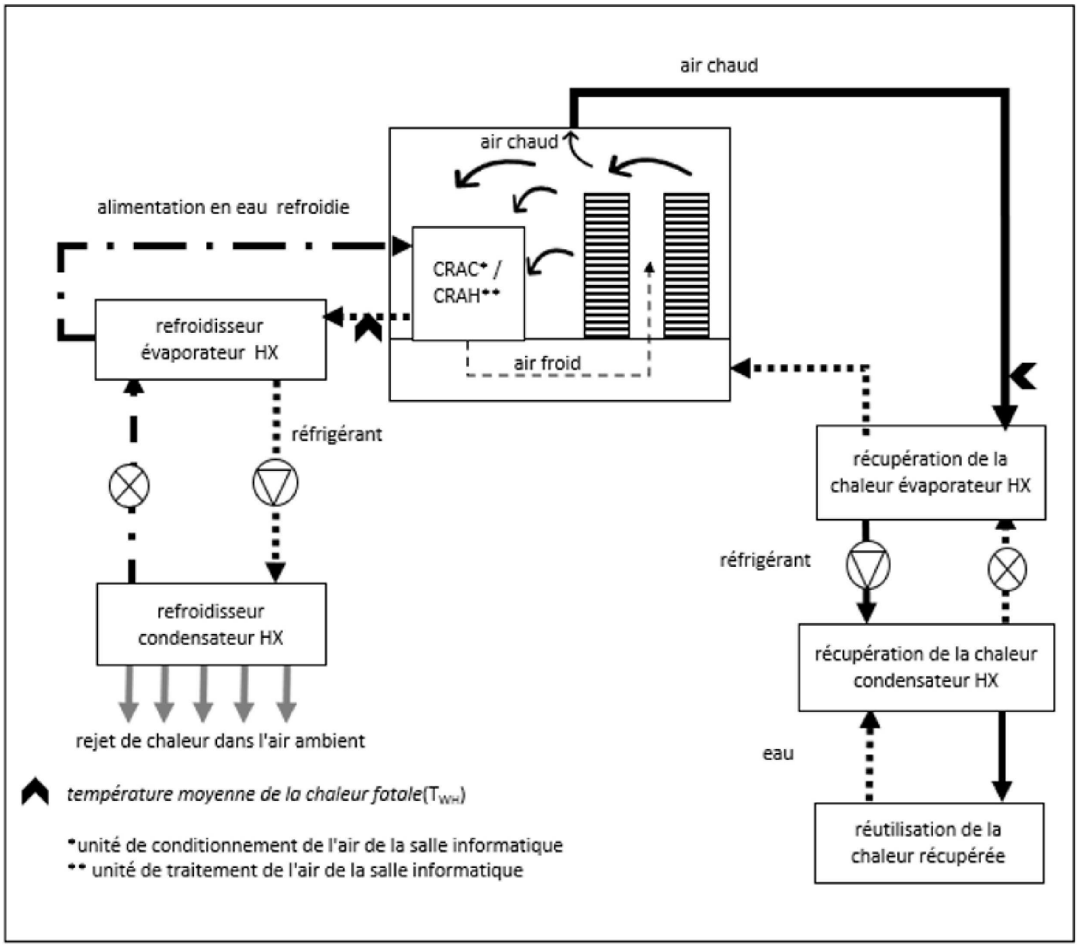
air chaud
air chaud
alimentation en eau refroidie
CRAC* / CRAH**
refroidisseur évaporateur HX
air froid
réfrigérant
récupération de la chaleur évaporateur HX
réfrigérant
refroidisseur condensateur HX
récupération de la chaleur condensateur HX
rejet de chaleur dans l'air ambient
eau
température moyenne de la chaleur fatale(T_{WH})
réutilisation de la chaleur récupérée
*unité de conditionnement de l'air de la salle informatique
** unité de traitement de l'air de la salle informatique

»